




性能想定曲線

| | | | | | | |
|---------------|---------|------|-------------------|-----------------|---------|------|
| 納入先 : | | | | 仕様書番号 : | | |
| 工事名称 : | | | | 整理番号 : | | |
| 型式 : CBF-325S | | | | 曲線番号 : CBF-325S | | |
| 試験仕様 | | | ポンプ仕様 | | | |
| 電圧 : 100V | | | 最大吐出量 : 130 L/min | | | |
| 試験液 : 常温・清水 | | | 最大揚程 : 7 m | | | |
| 電 動 機 定 格 | | | | | | |
| 製作者 | 形式 | 入力 | 相 | 電圧 | 周波数 | 定格電流 |
| FLUX | FEM4070 | 450W | φ1 | 100V | 50/60Hz | 5.8A |

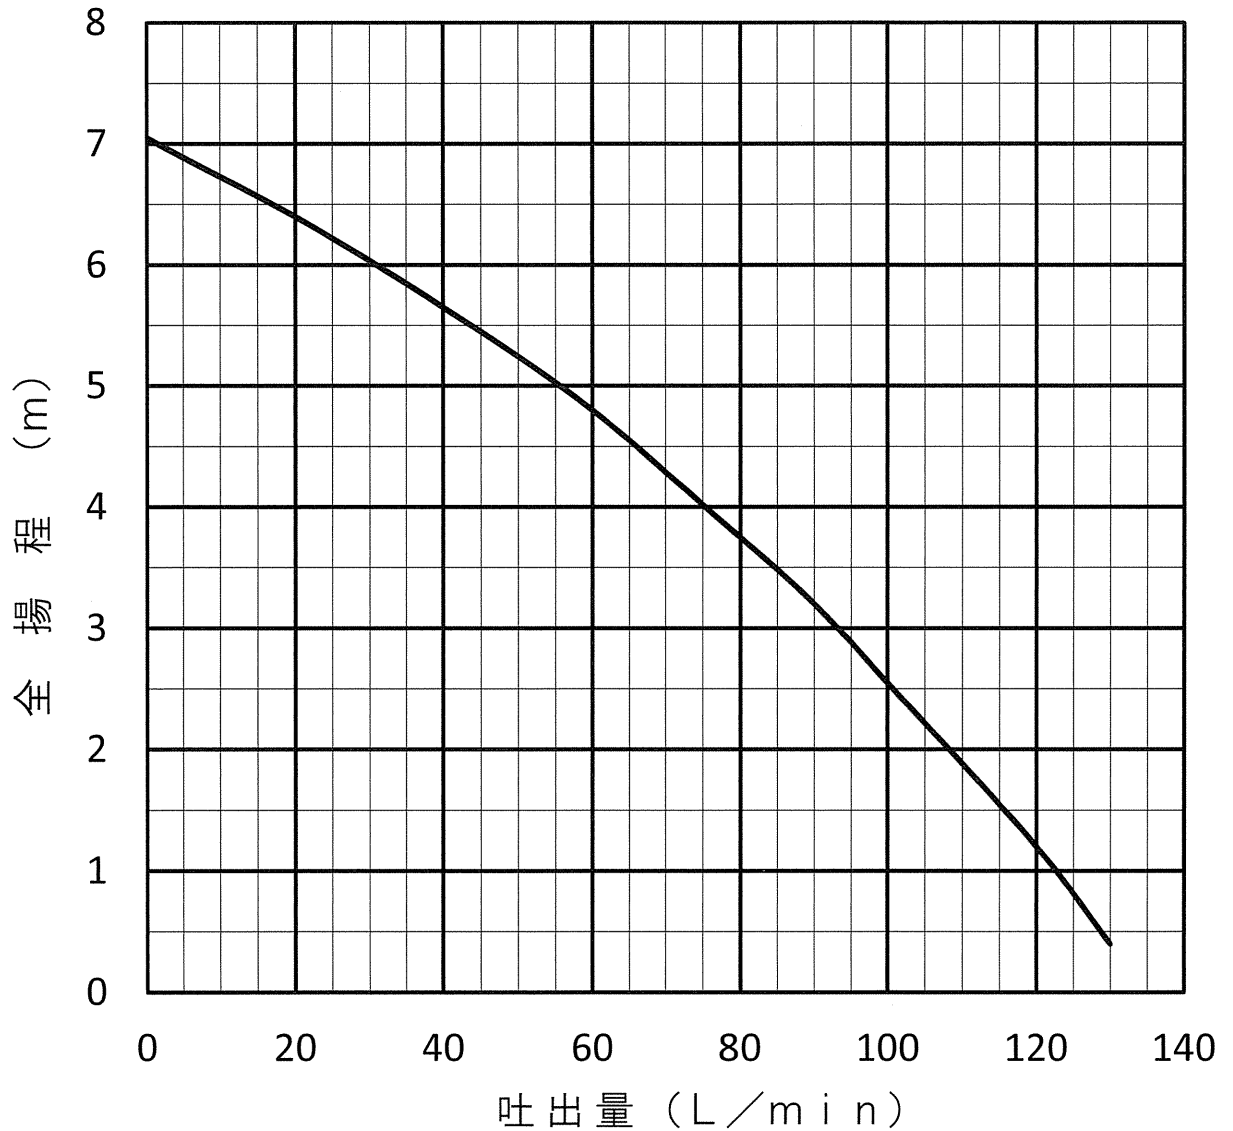

エスポン化工機株式会社

| | |
|---|---|
| 承認 | 作成 |
|  |  |